

Schakelschema ventilatietoestel

CKL 1300 Warmwaterregister





WOLF GmbH
 Industriestraße 1
 D-84048 Mainburg
 Tel. +49 (0)8751 74-0

Elektrotechnische documentatie

Apparaat	CKL1300 WW, KW
Tekeningnummer	68-34-012-027
Gemaakt op	12.03.2014
Bewerkt op	03.06.2014
	Van (afkorting) KUER
	Aantal pagina's 15

Wijziging	Datum	29.04.2014	Apparaat	CKL1300 WW, KW	Titelblad/voorbeeld	68-34-012-027	EPLAN P8 2.0.5	Art.Nr. 3063848_NL	Blad van 15 Blad 1
	Bew.	KUER							
	Gepr.	68-34-012-027	Vervangen door	Vervangen door					

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kleuren bedrading:

- Primaire stroomkring : zwart
- Nulleider : lichtblauw
- Aardleiding : geel/groen
- Stuurkring voor wisselstroom : rood/roodwit
- Stuurkring voor gelijkstroom : donkerblauw/ donkerblauw/wit
- Potentiaalvrij contact (parasitaire spanning) : oranje

OPGELET!!

Let vóór ingebruikname van de schakelkast op het volgende:

1. Alle aansluitingen dienen conform voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te worden aangelegd
2. Alle verbindings- en contactschroeven, evenals de contacten die niet zijn toegewezen, moeten worden gecontroleerd op stevig vastzitten. (Door transport kunnen deze loslaten.)
3. De gebruikte motorbeveiligingsschakelaars voor de EC-ventilatoren en E-registers worden als leidingbeveiligingsschakelaars gebruikt, en moeten niet op de nominale stroom ingesteld worden..
4. Vergelijk de netspanning met de aansluitspanning van de schakelkast..
5. Kabellengte voor voeler/servomotoren, 24 V-stuurkabels max. 50 m. Niet gelijkmatig plaatsen met 230/400 V-kabels of geïsoleerde kabels gebruiken
6. Aangeboden kabeldiameters zijn minimum doorsneden voor koperen leidingen zonder de lengte van de kabel en de omstandigheden ter plaatse. Kabel types worden geselecteerd op basis van de routing.
7. Om de vorstbescherming van de installatie te waarborgen is het niet toegestaan hoofdschakelaar Q1 uit te schakelen..
8. Aardlekbeveiliging RCD Alleen voor alle stroomsoorten gevoelige FI-aardlekschakelaars type B met 300 mA toegelaten..



AANWIJZINGEN INGEBRUIKNAME

68-34-012-027

Art.Nr. 3063848_NL
EPJAN P8
2.0.5


Blad
van 15 Blad

Apparaat CKL1300
WW, KW


Datum 03.06.2014
Bew. KUIER
Gepr.

Wijziging Datum Naam


Vervangen door Vervangen door

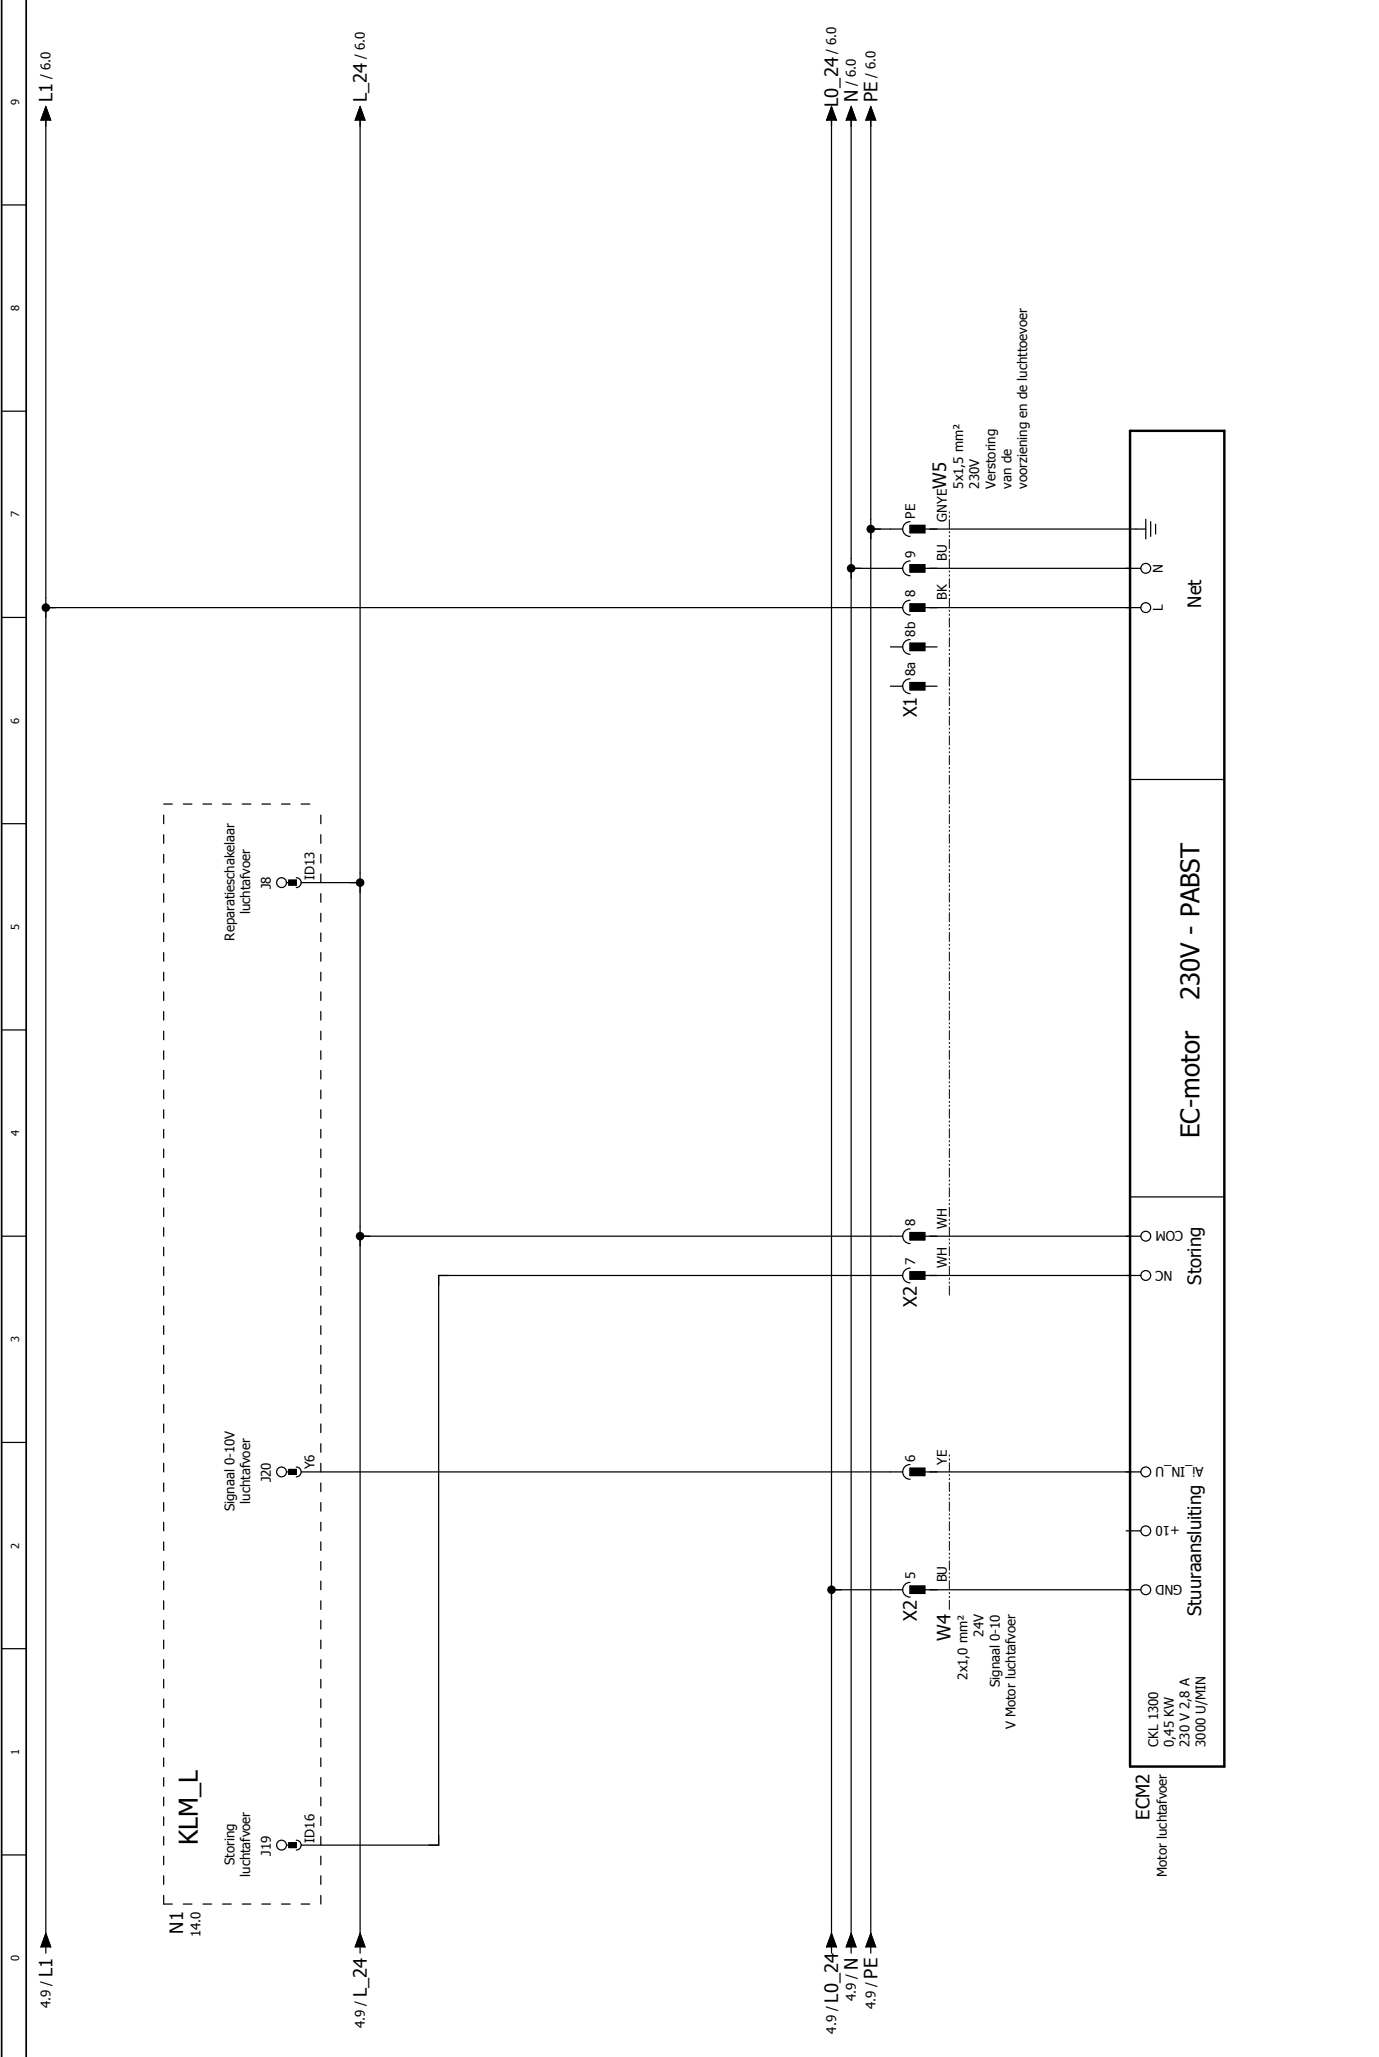


68-34-012-027	+	Blad van 15 Blad
Afd.: TAK	EPLAN P8 2.0.5	Art.Nr. 3063848_NL
WOLF		
Afvoerventilator		
Datum	13.05.2014	Apparaat
Bew.	KUER	CKL1300
Gepr.		WW, KW
herkomst	68-34-012-027	Vervangen door
Naam		Vervangen door

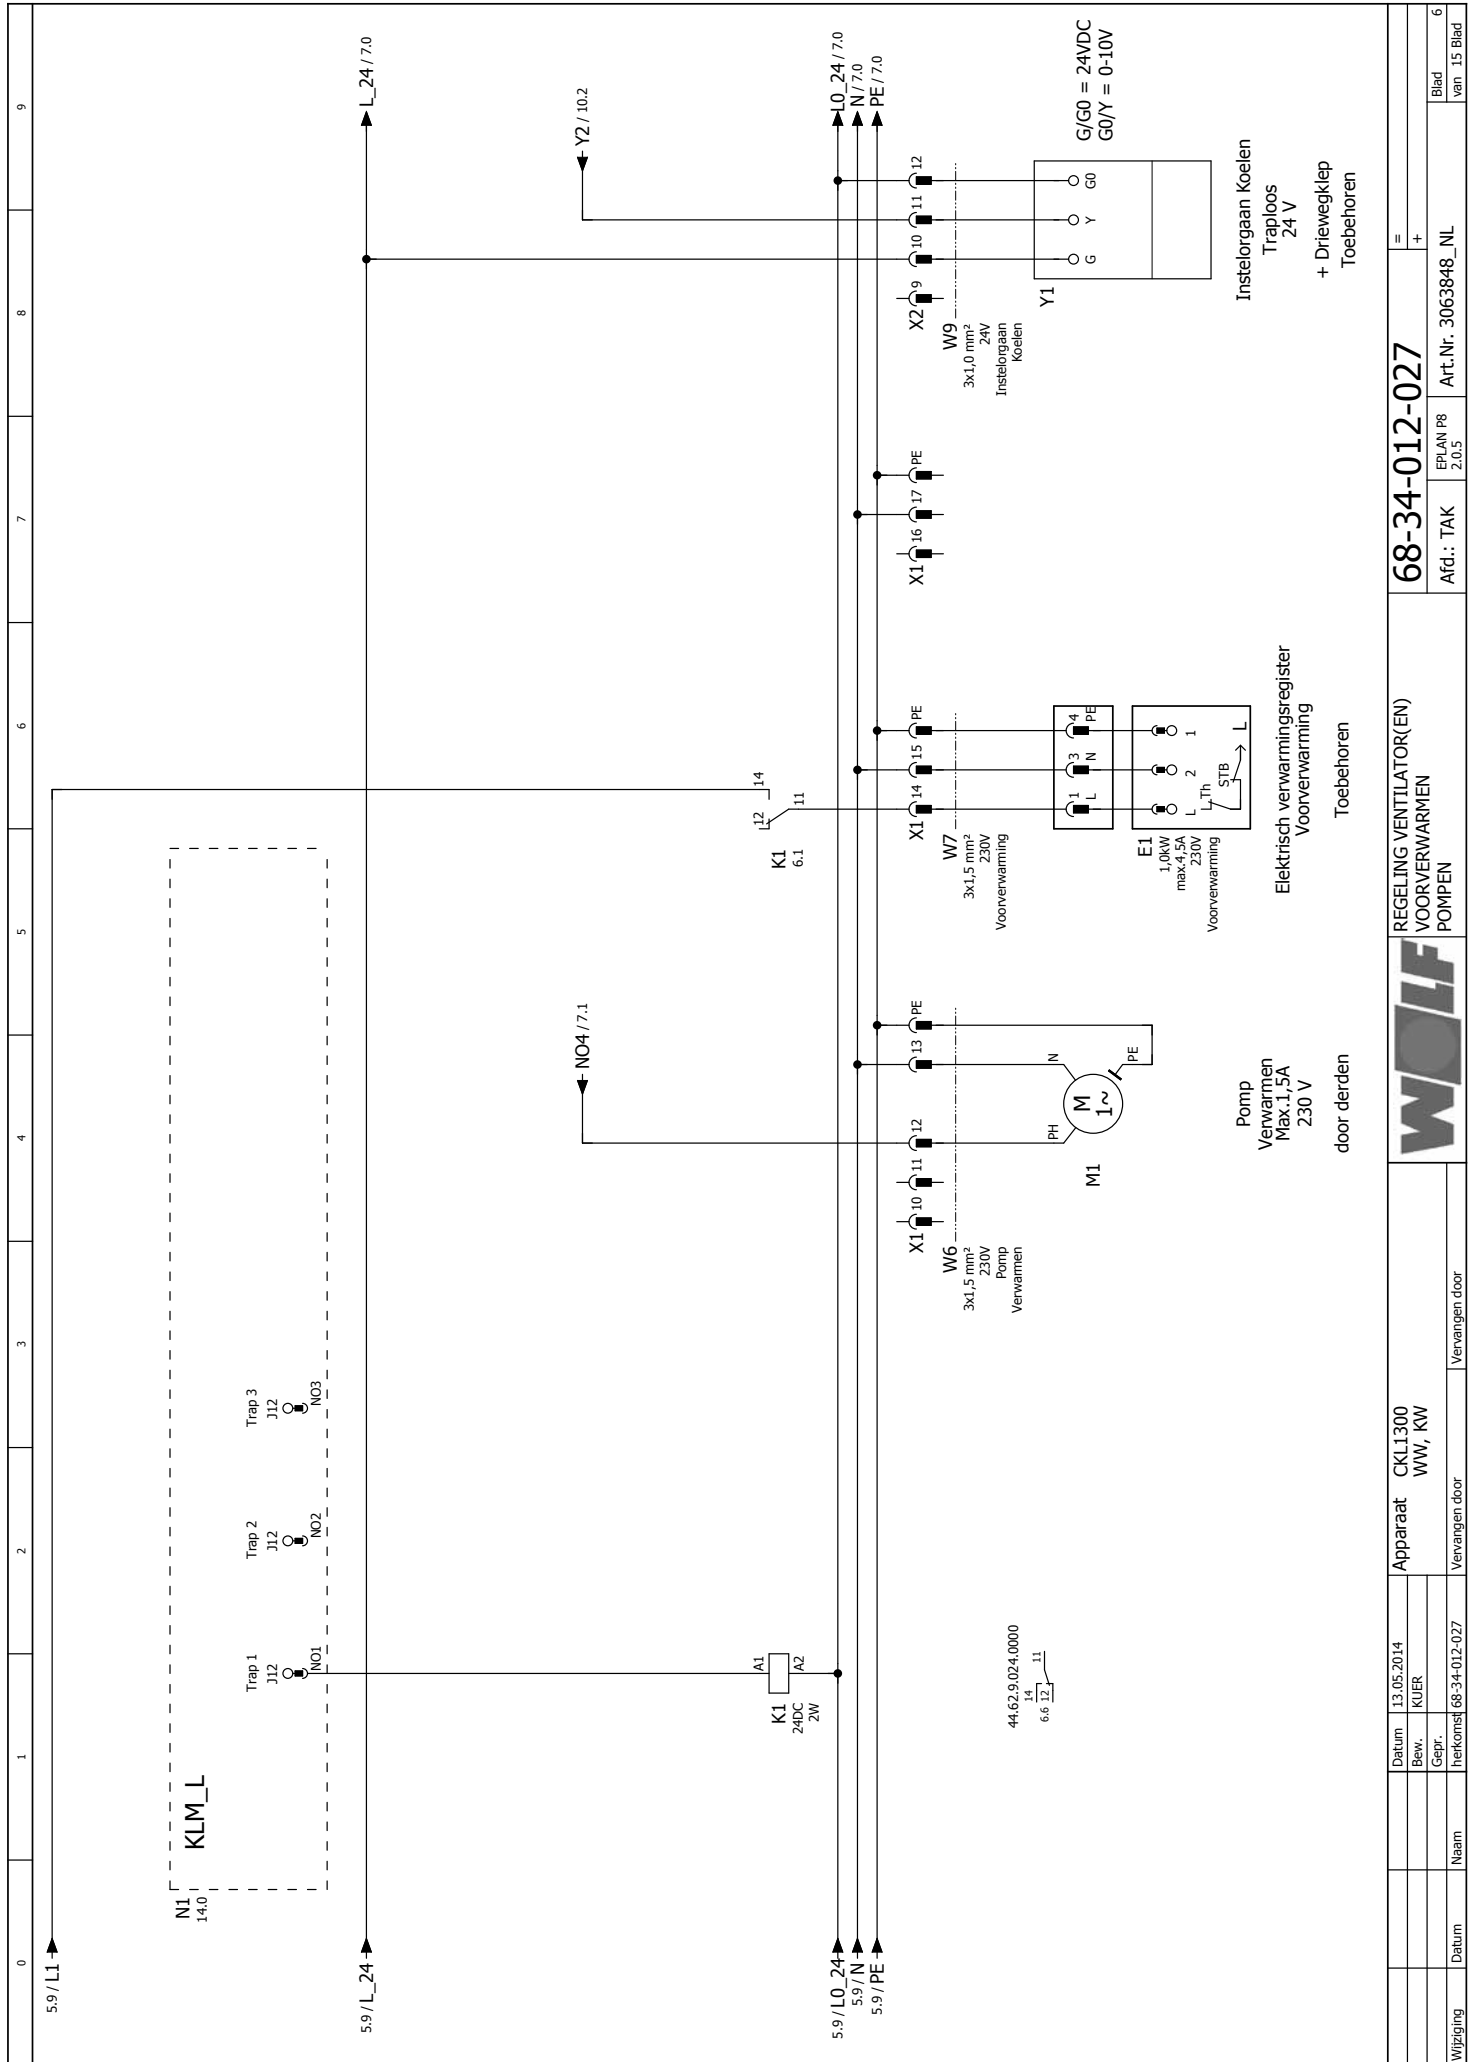


Wijziging	Datum	Naam	Gepr.	Bew.	Datum	Apparaat	CKL1300 WW, KW	Vervangen door	Vervangen door	
				KUIJER	13.05.2014					
							REGELING VENTILATOR(EN) VOORVERWARMEN POMPEN			
							68-34-012-027			
							Afd.: TAK	EP/JAN P8 2.0.5		
							Art.Nr. 3063848_NL			
							=			
							+			
							Blad	van 15 Blad		
							6			

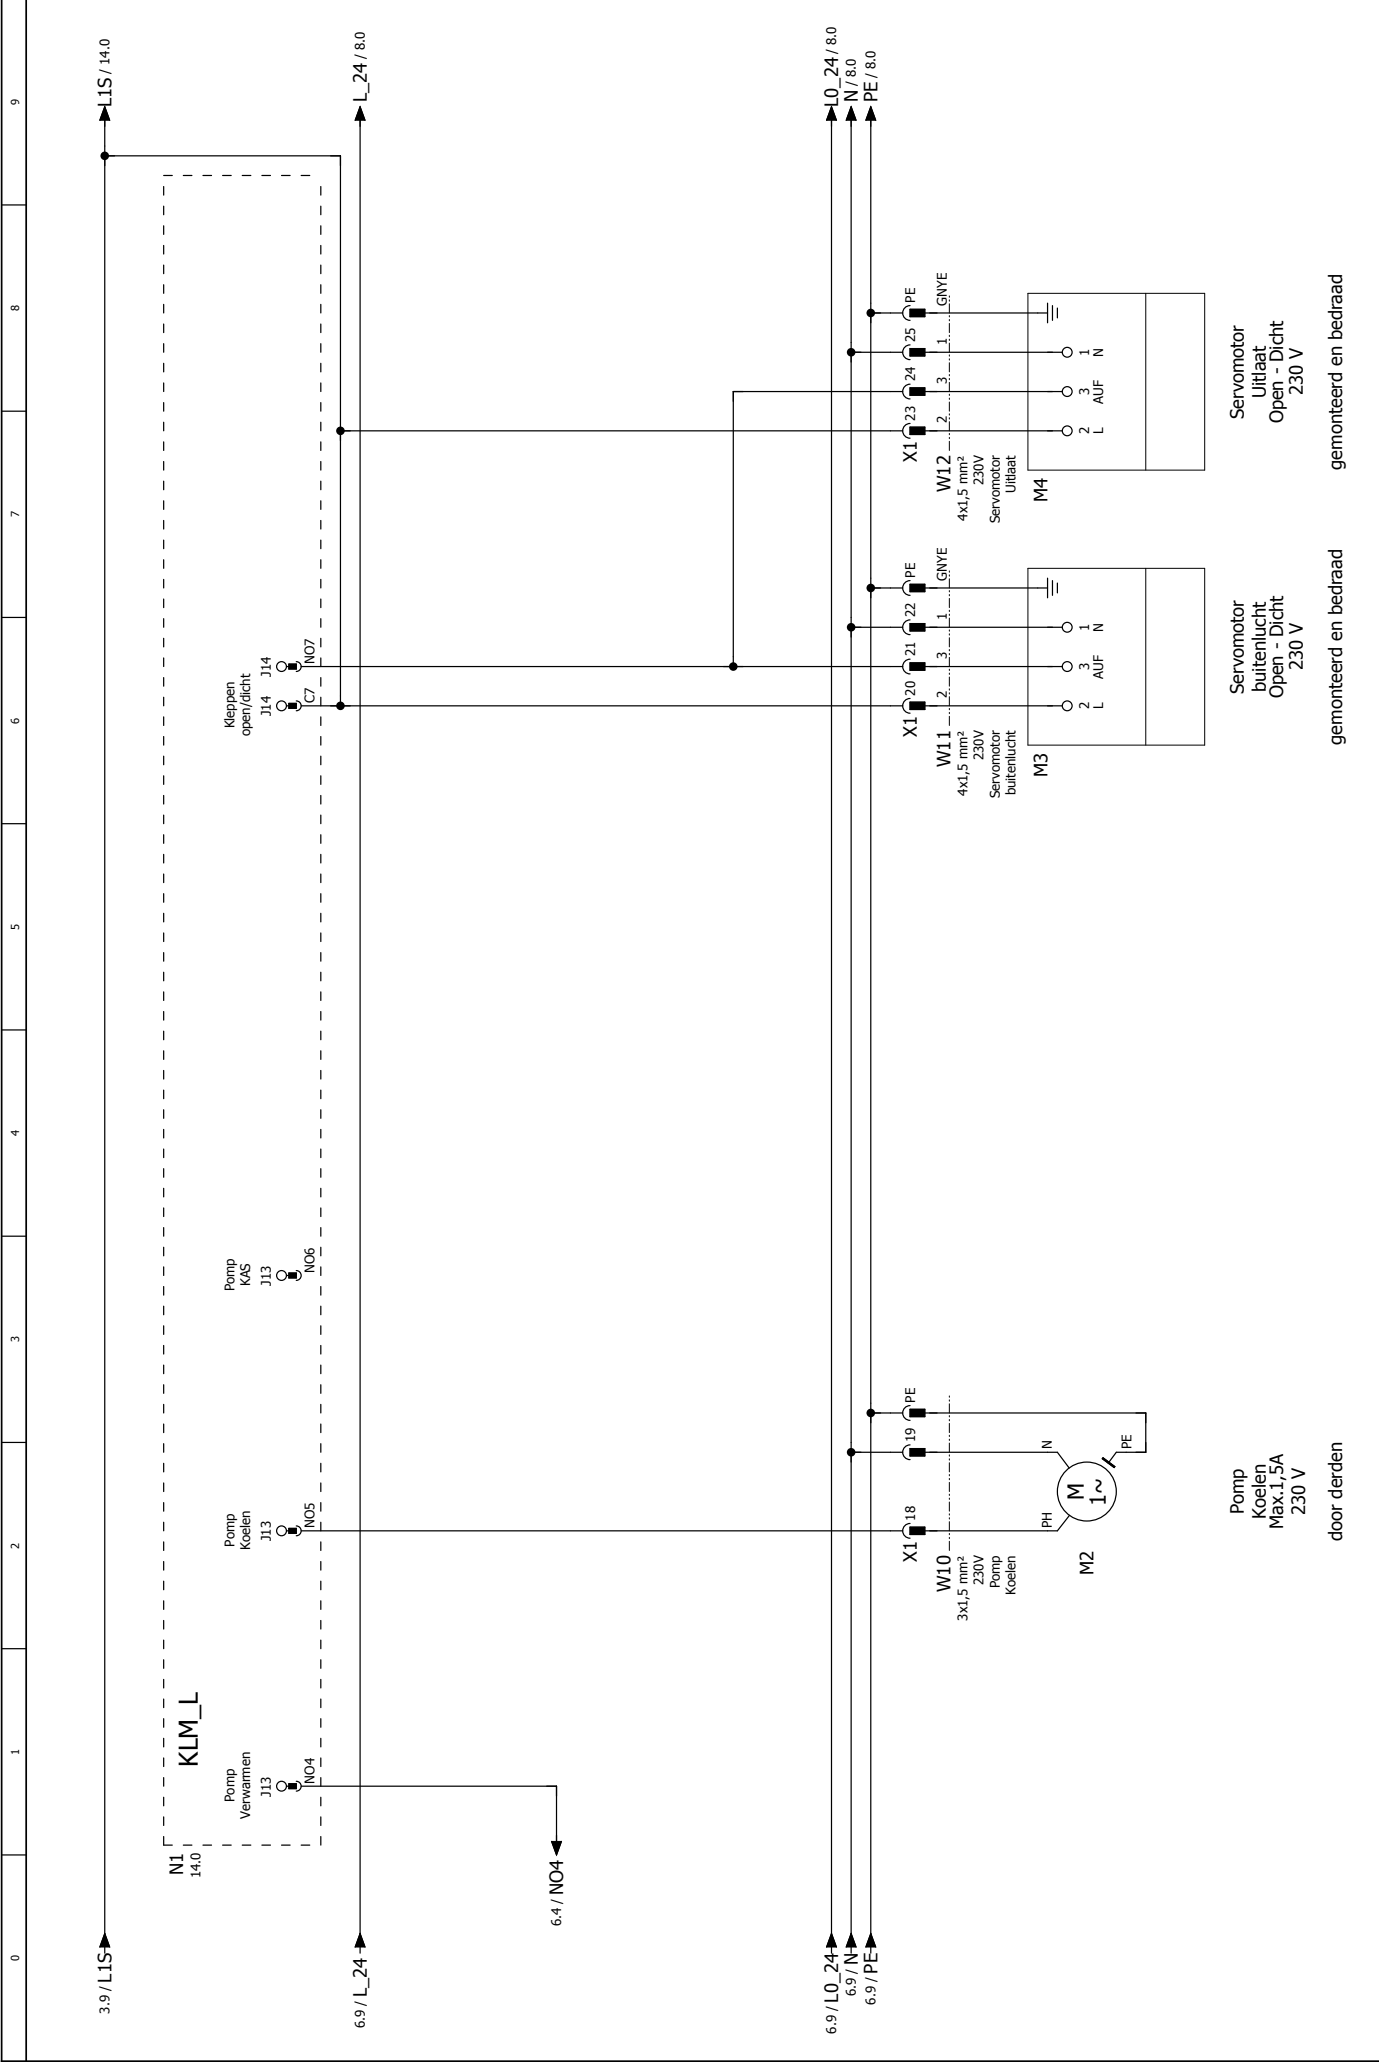

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wijziging	Datum	Naam	Vervangen door		Vervangen door		Vervangen door		
	Datum	13.05.2014	Apparaat		CKL1300		POMP(EN) 230 V		
	Bew.	KUER	WW, KW		SERVOMOTOR(EN) OPEN-DICHT		68-34-012-027		
	Gepr.		Vervangen door		EPLAN P8		2.0.5		
	herkomst	68-34-012-027	Vervangen door		Art.Nr. 3063848_NL		= +		
							Blad		7
							van		15 Blad

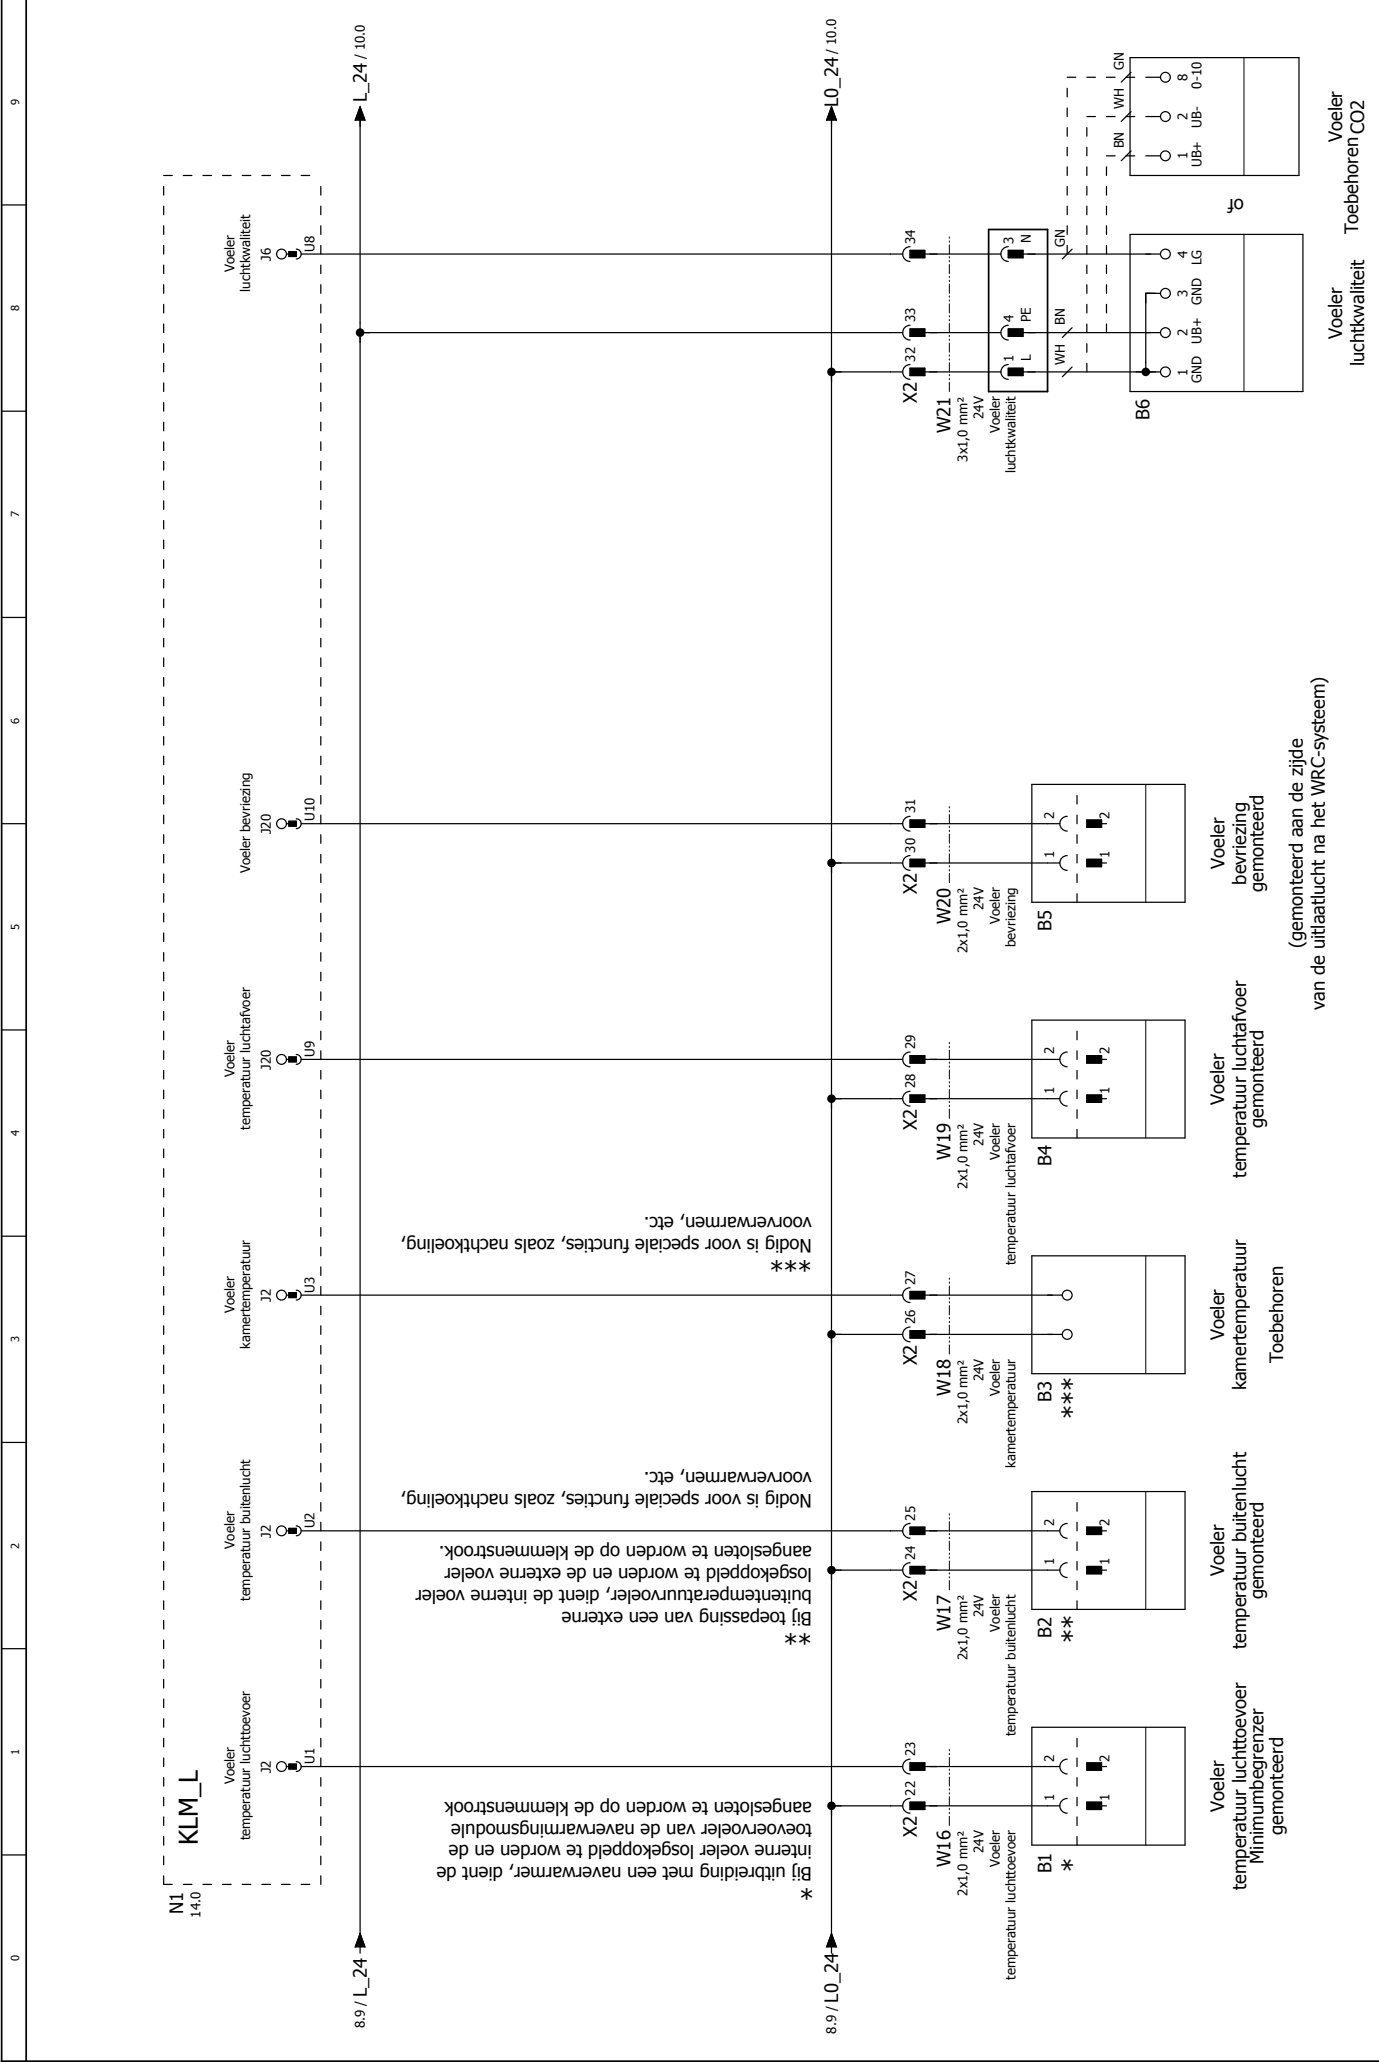

Wijziging	Datum	Naam	herkomst	68-34-012-027	Vervangen door
	Datum	Bew.	KUER	Apparaat	CKL1300 WW, KW
				TEMPERATUURSENSOR LUCHTKWALITEIT CO2	
				68-34-012-027	
				Art.Nr. 3063848_NL	
				EPLAN P8 2.0.5	
				Afd.: TAK	
				Blad van 15 Blad 9	

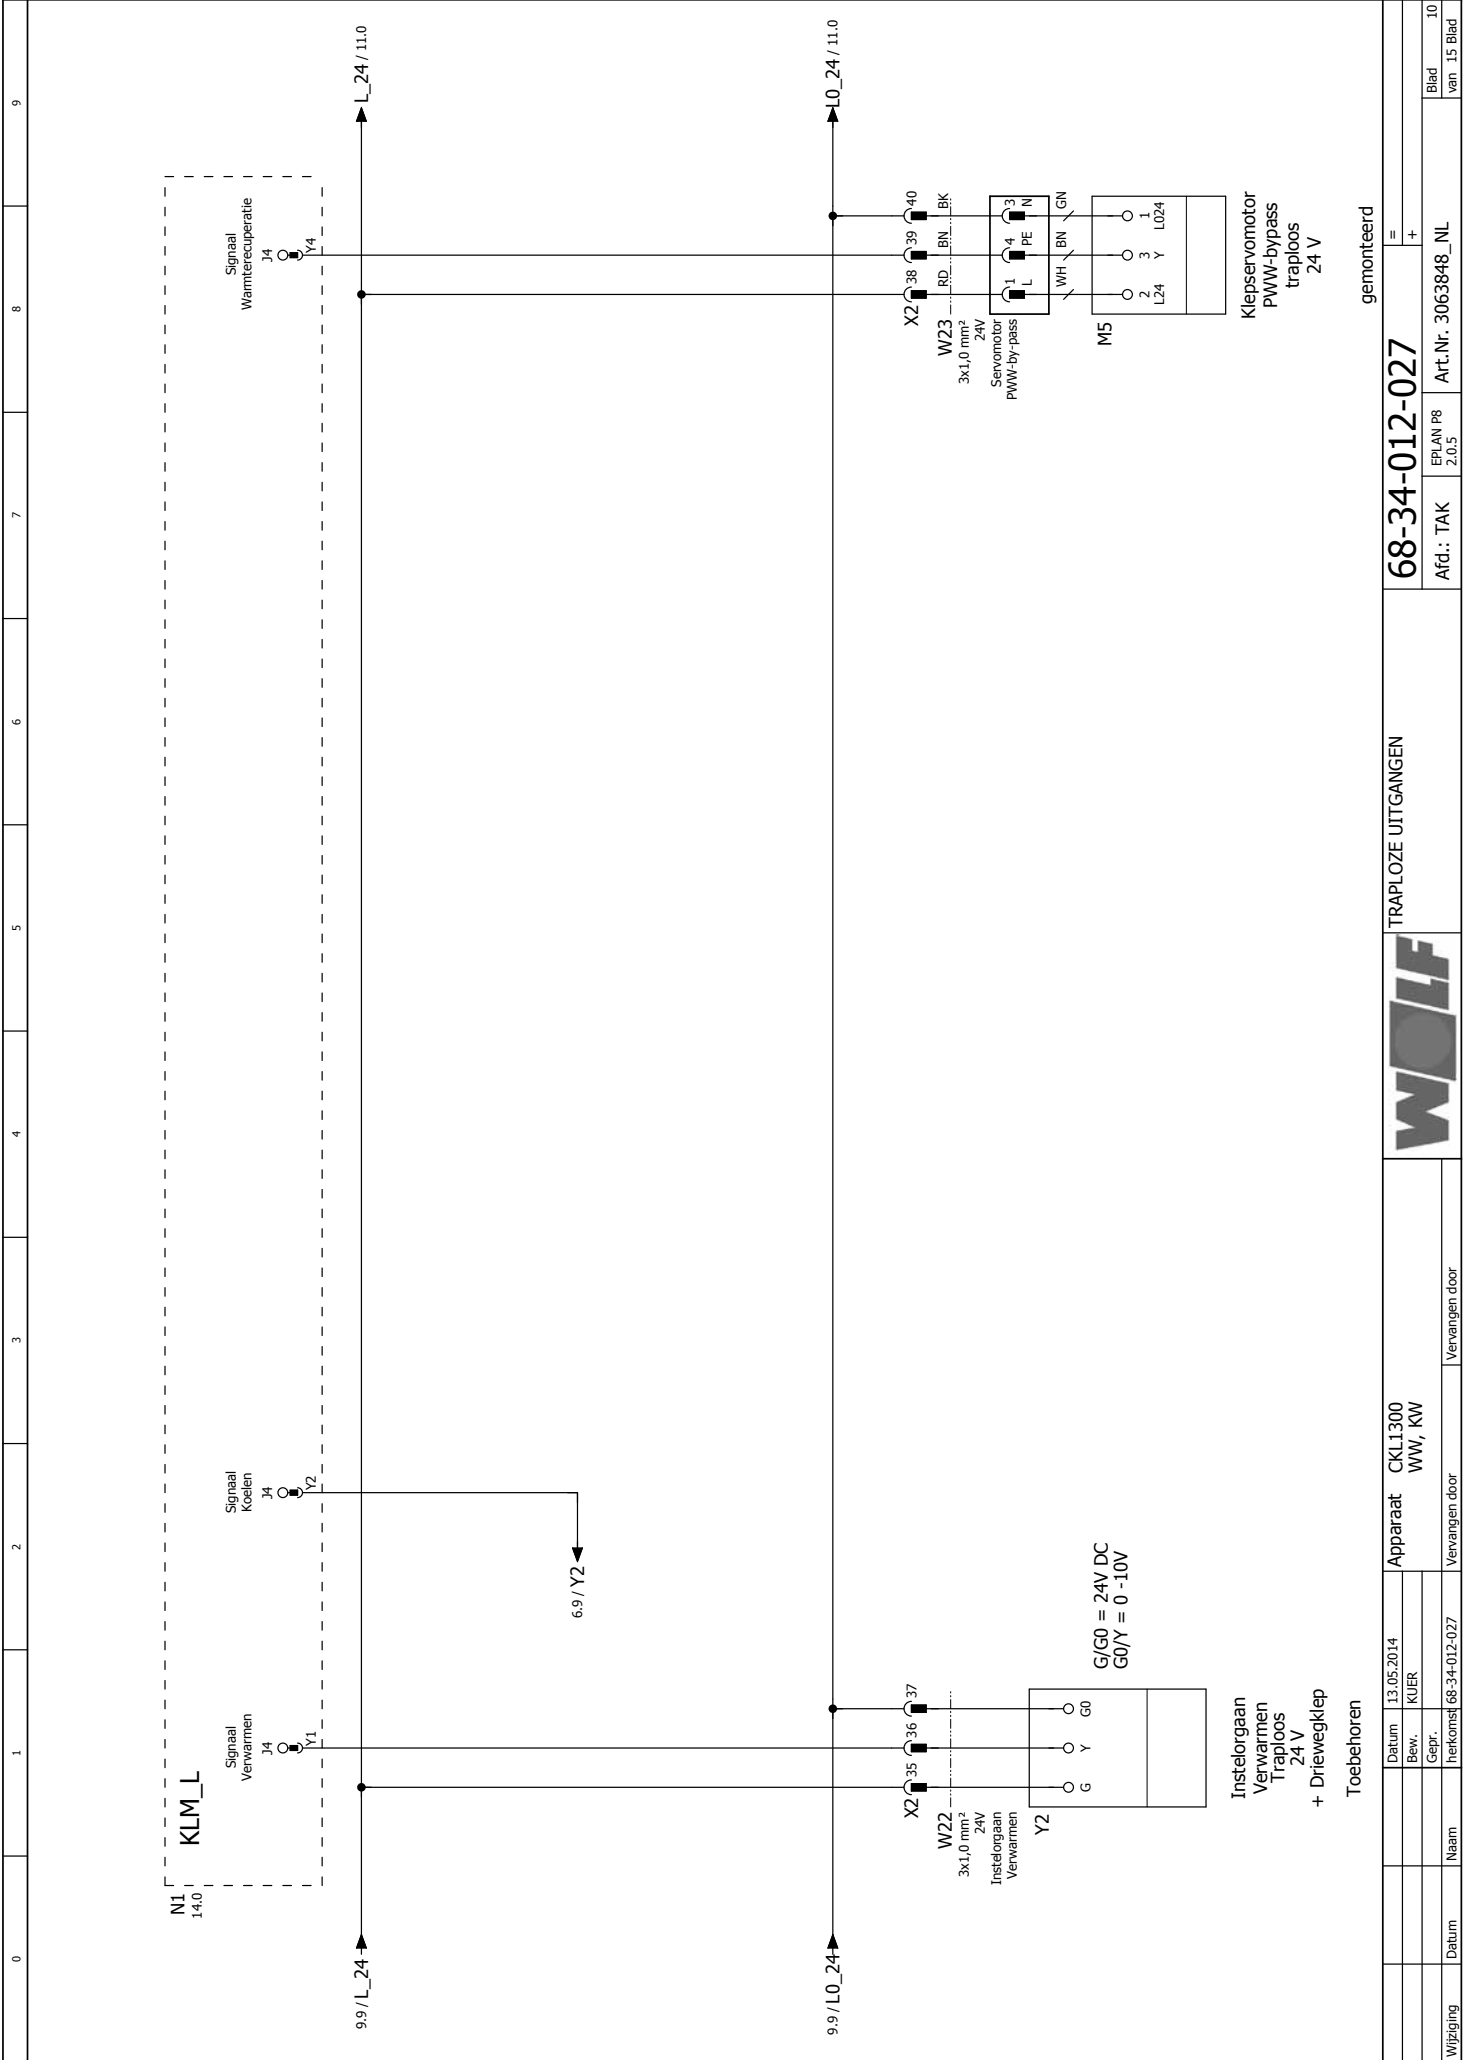

TRAPLOZE UITGANGEN

68-34-012-027

Afd.: TAK EPJAN P8 2.0.5 Art.Nr. 3063848_NL


Blad van 15 Blad

Apparaat CKL1300 WW, KW


Datum	13.05.2014
Bew.	KLIJER
Gepr.	
Naam	
Datum	
Wijziging	

Vervangen door Vervangen door

Heikomsel 68-34-012-027

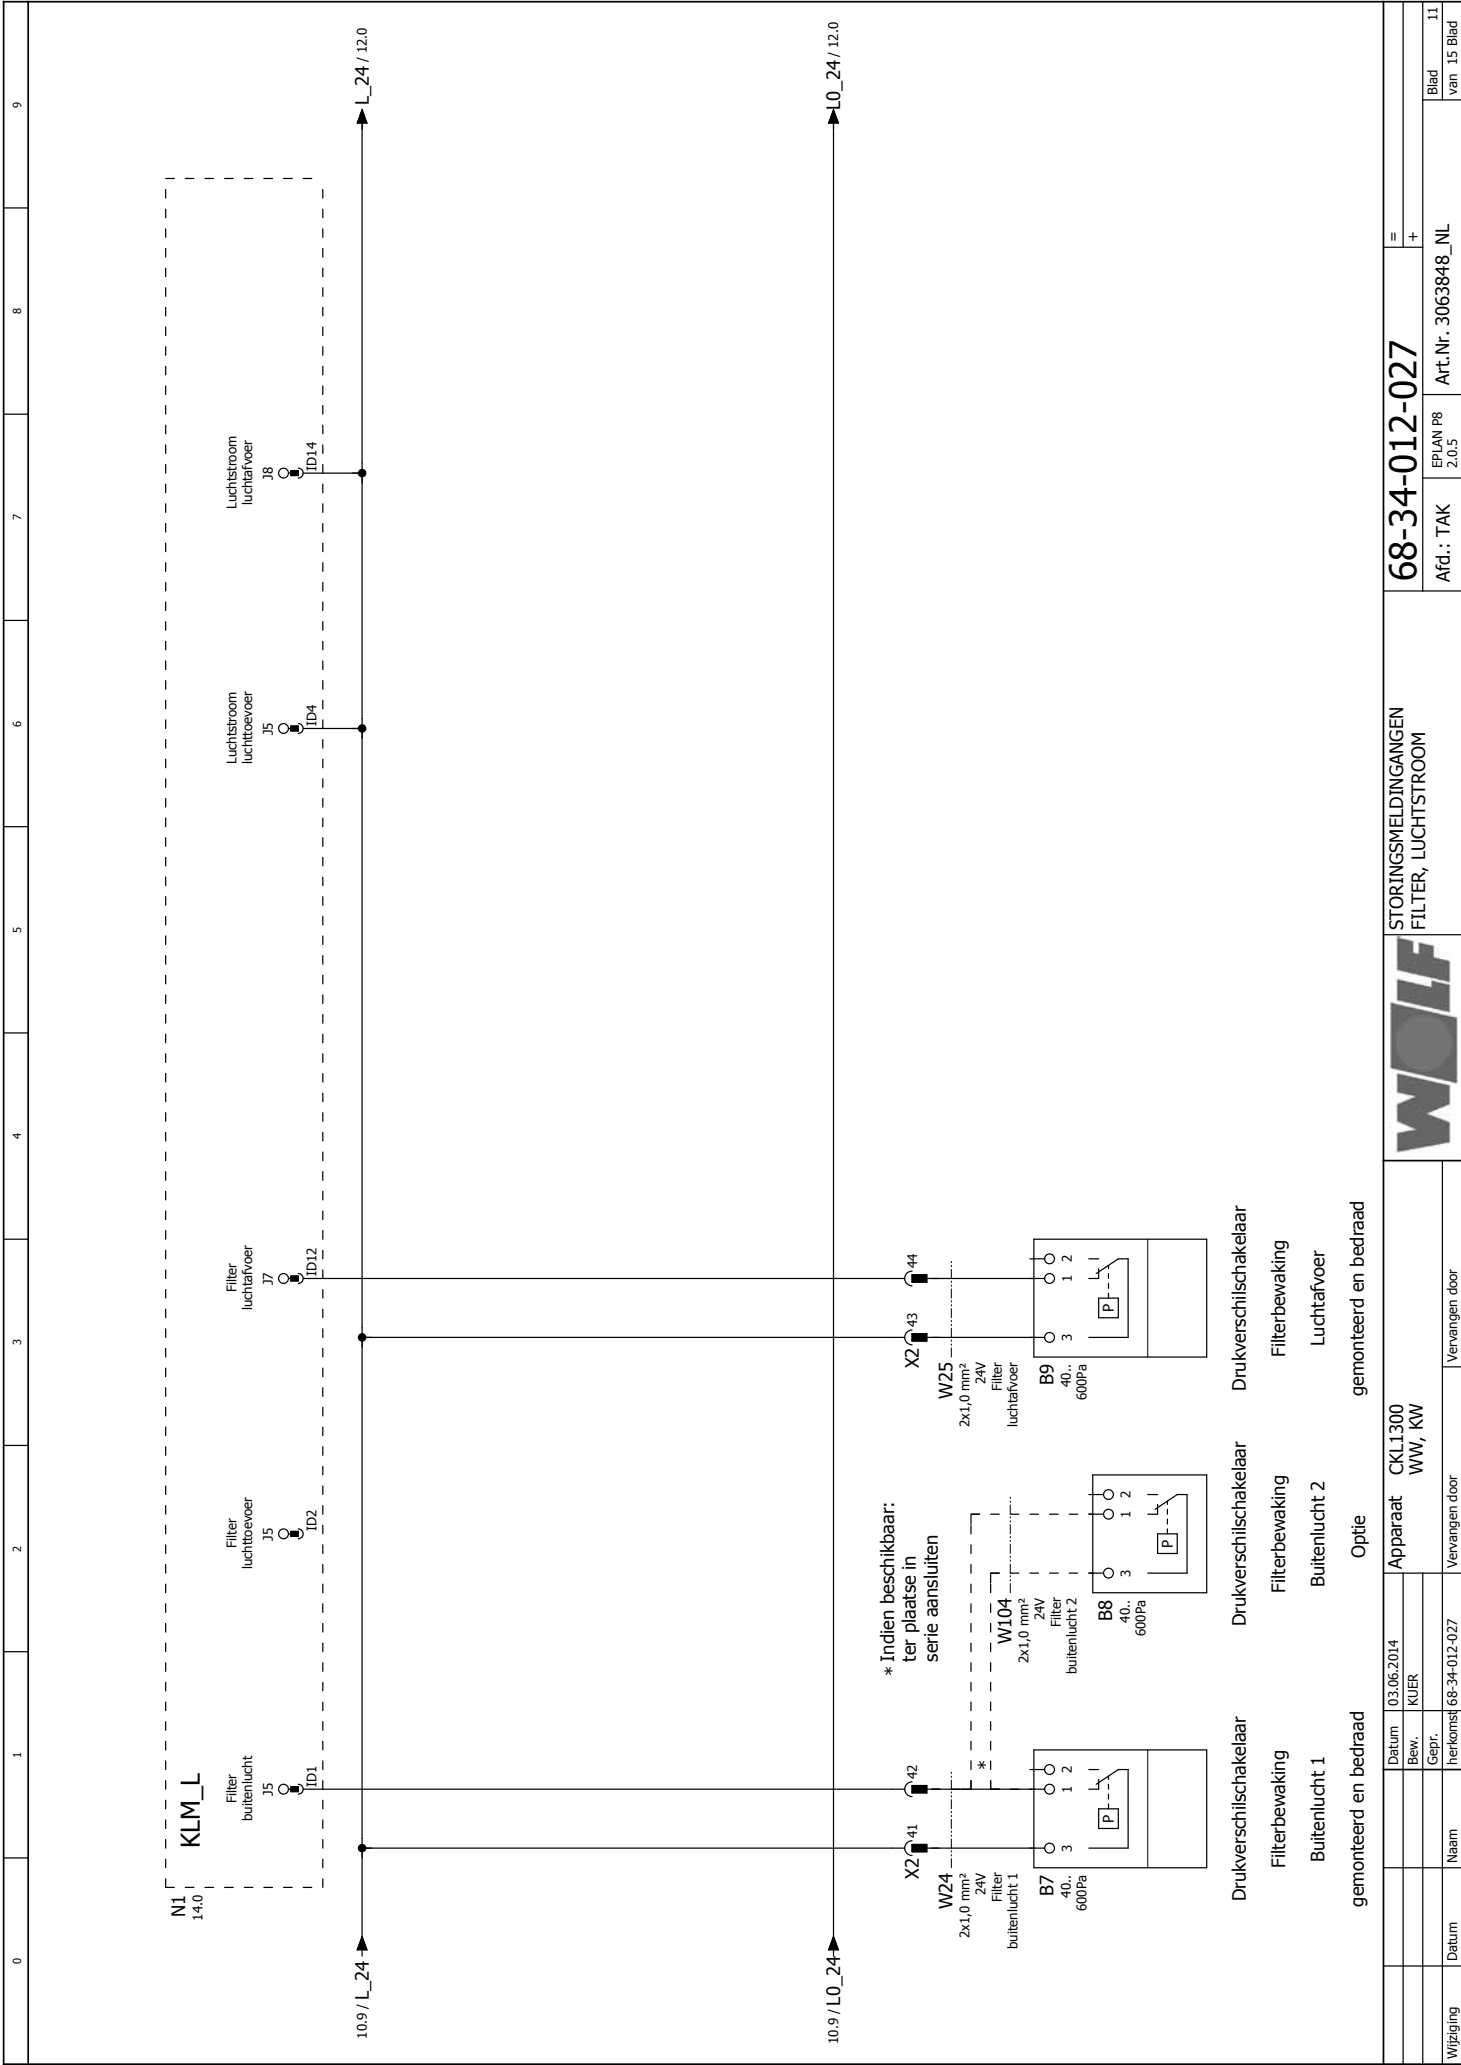

Wijziging		Datum	Naam	Vervangen door	
Apparaat		CKL1300	WW, KW	Vervangen door	
Datum	03.06.2014				
Bew.	KUER				
Gepr.					
herkomst	68-34-012-027				
gemonteerd en bedraad			Optie	gemonteerd en bedraad	
Buitenlucht 1			Buitenlucht 2	Luchttafoer	
Filterbewaking			Filterbewaking	Drukverschakelaar	
Drukverschakelaar			Drukverschakelaar	Drukverschakelaar	
WOLF					
STORINGSMELDINGANGEN FILTER, LUCHTSTROOM					
68-34-012-027			EPLAN P8	Art.Nr. 3063848_NL	Blad van 15 Blad
Afd.: TAK			2.0.5		
=			+		

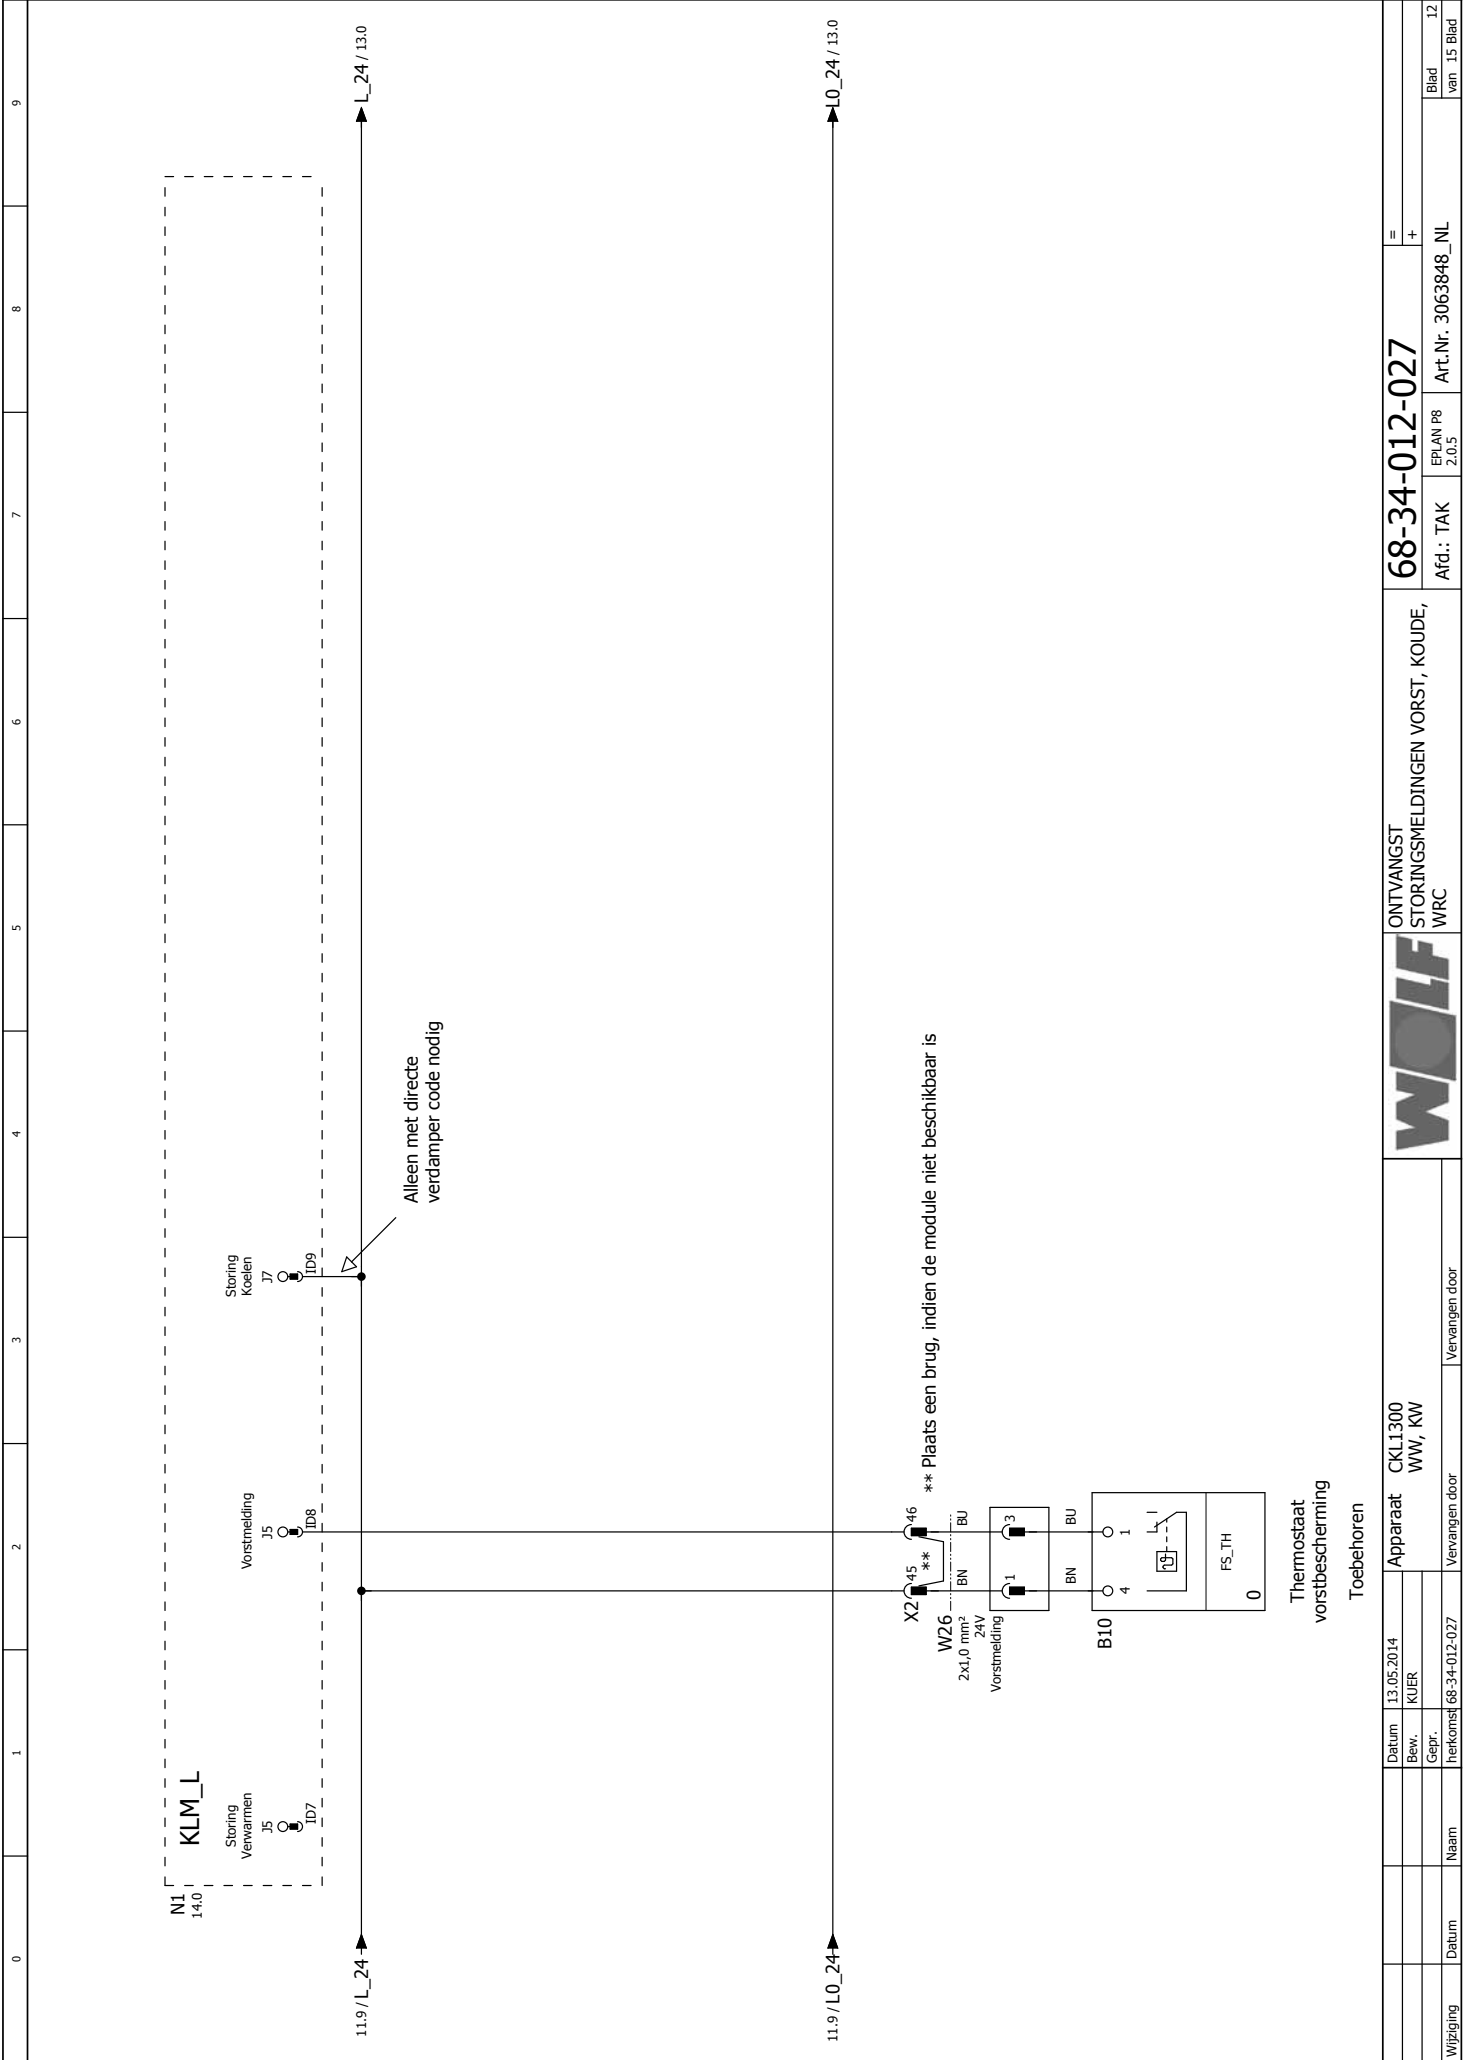


ONTVANGST
STORINGSMELDINGEN VORST, KOUDE,
WRC

68-34-012-027


Afd.: TAK EPJAN P8 2.0.5 Art.Nr. 3063848_NL

Blad 12 van 15 Blad

Wijziging	Datum	Naam	Gepr.	Bew.	Datum	Apparaat	Vervangen door
					13.05.2014	CKL1300 WW, KW	Vervangen door
				KLIJER			

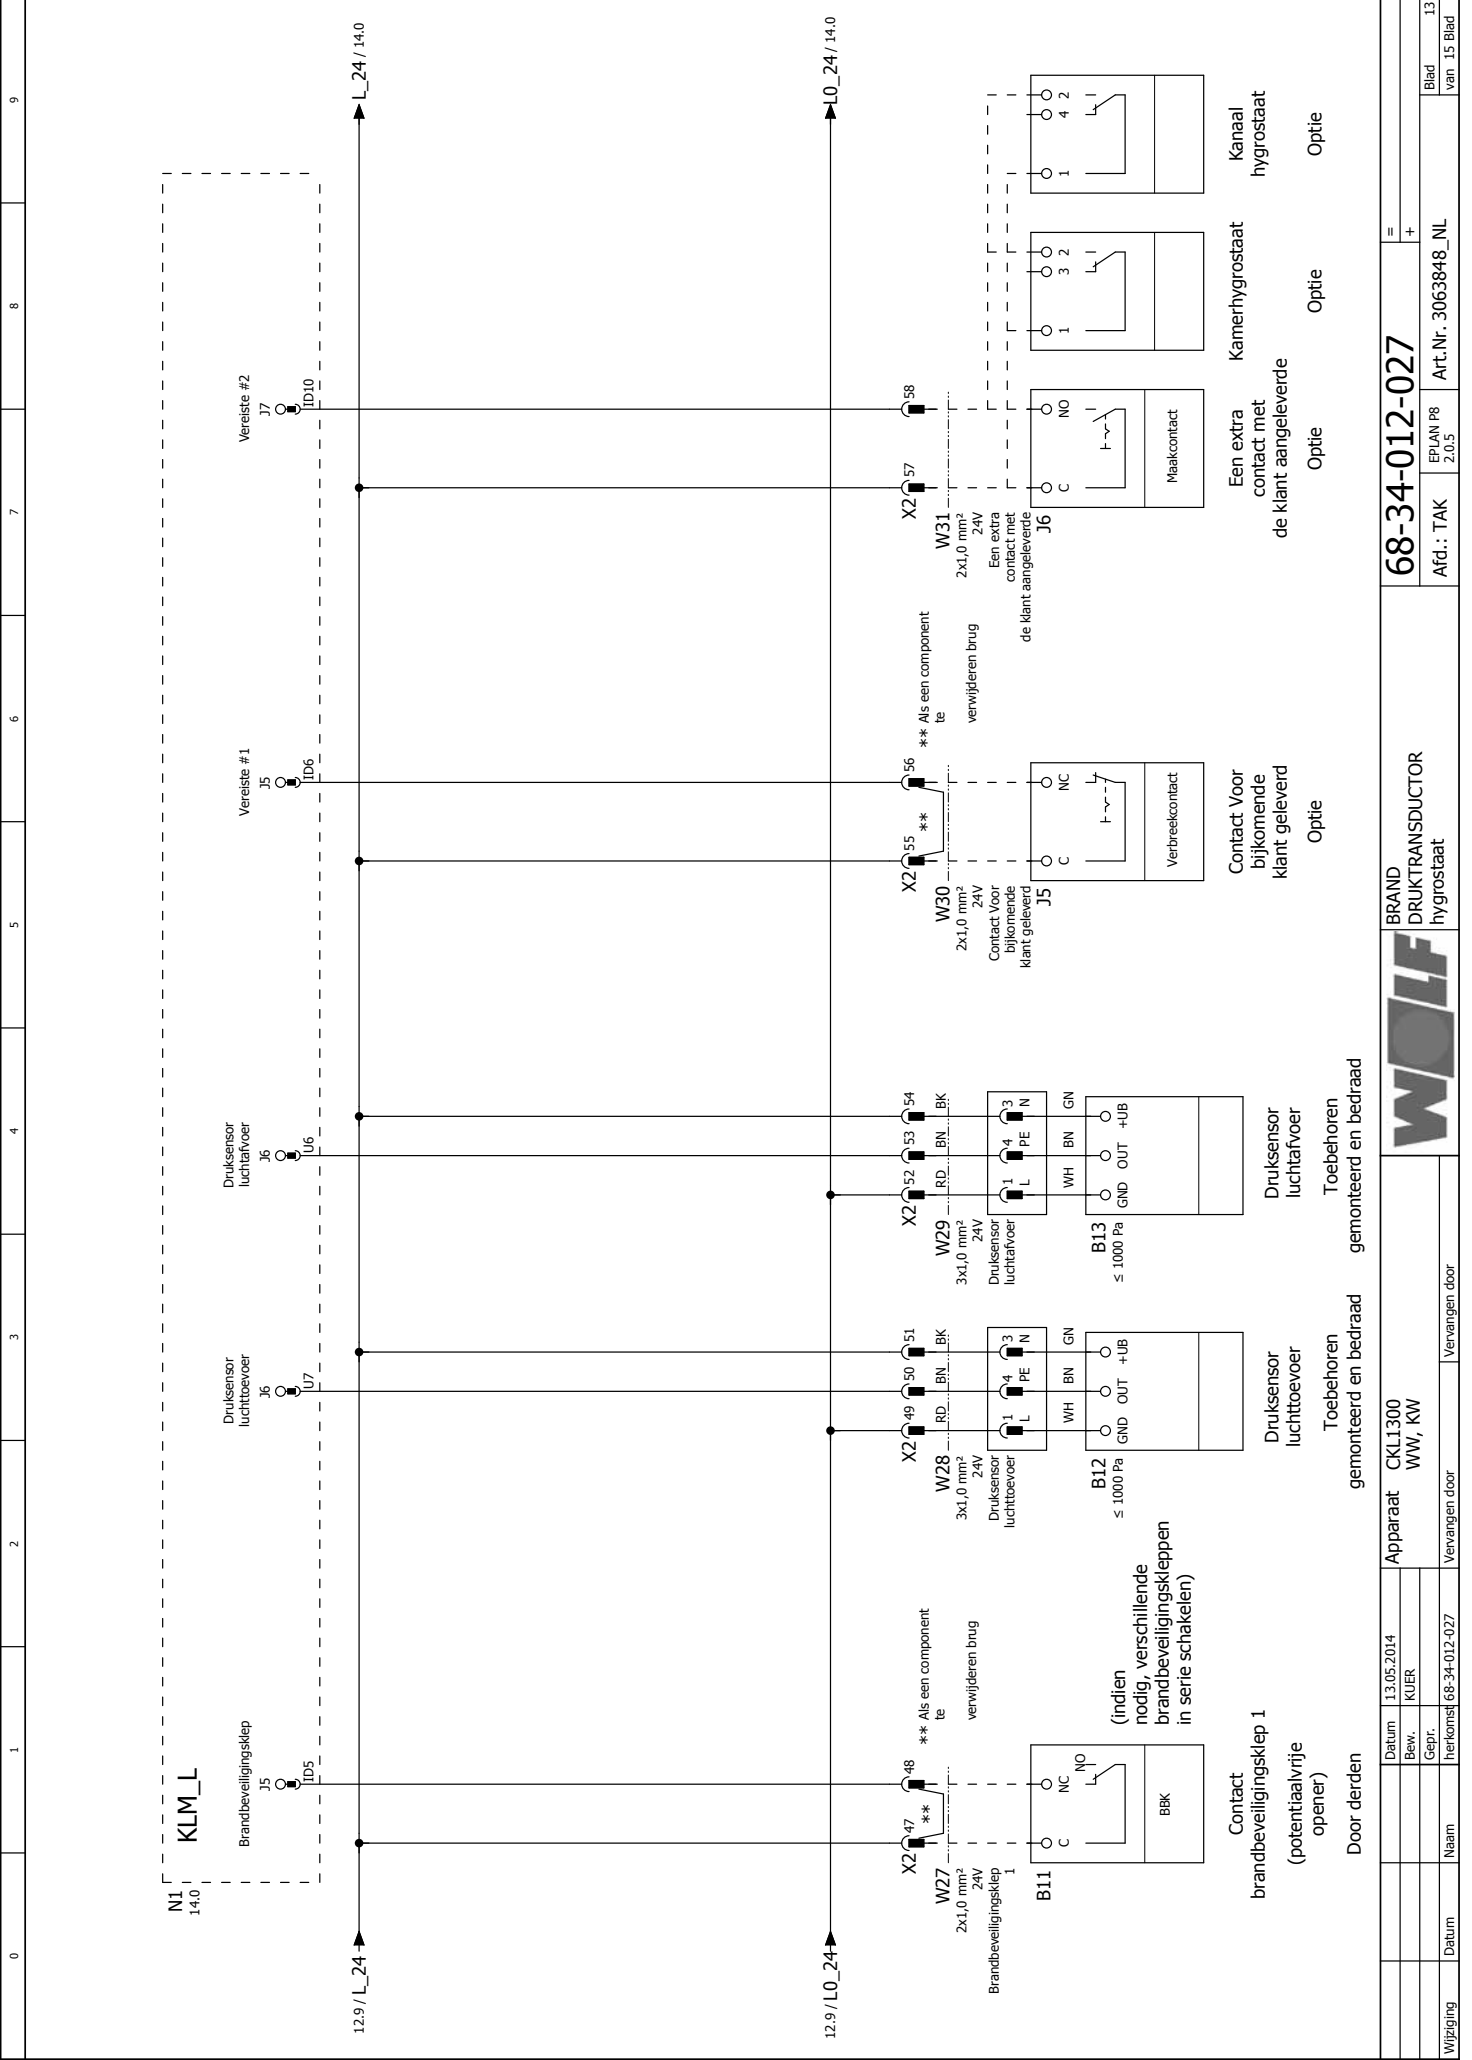

68-34-012-027 Afd.: TAK EPLAN P8 2.0.5 Art.Nr. 3063848_NL		
BRAND DRUKTRANSDUCTOR hygrostaat		
WOLF		
Apparaat CKL1300 WW, KW		
Datum	13.05.2014	Vervangen door
Bew.	KUER	Vervangen door
Gepr.		Vervangen door
herkomstf	68-34-012-027	Vervangen door
Naam		Vervangen door
Datum		Vervangen door
		Blad van 15 Blad

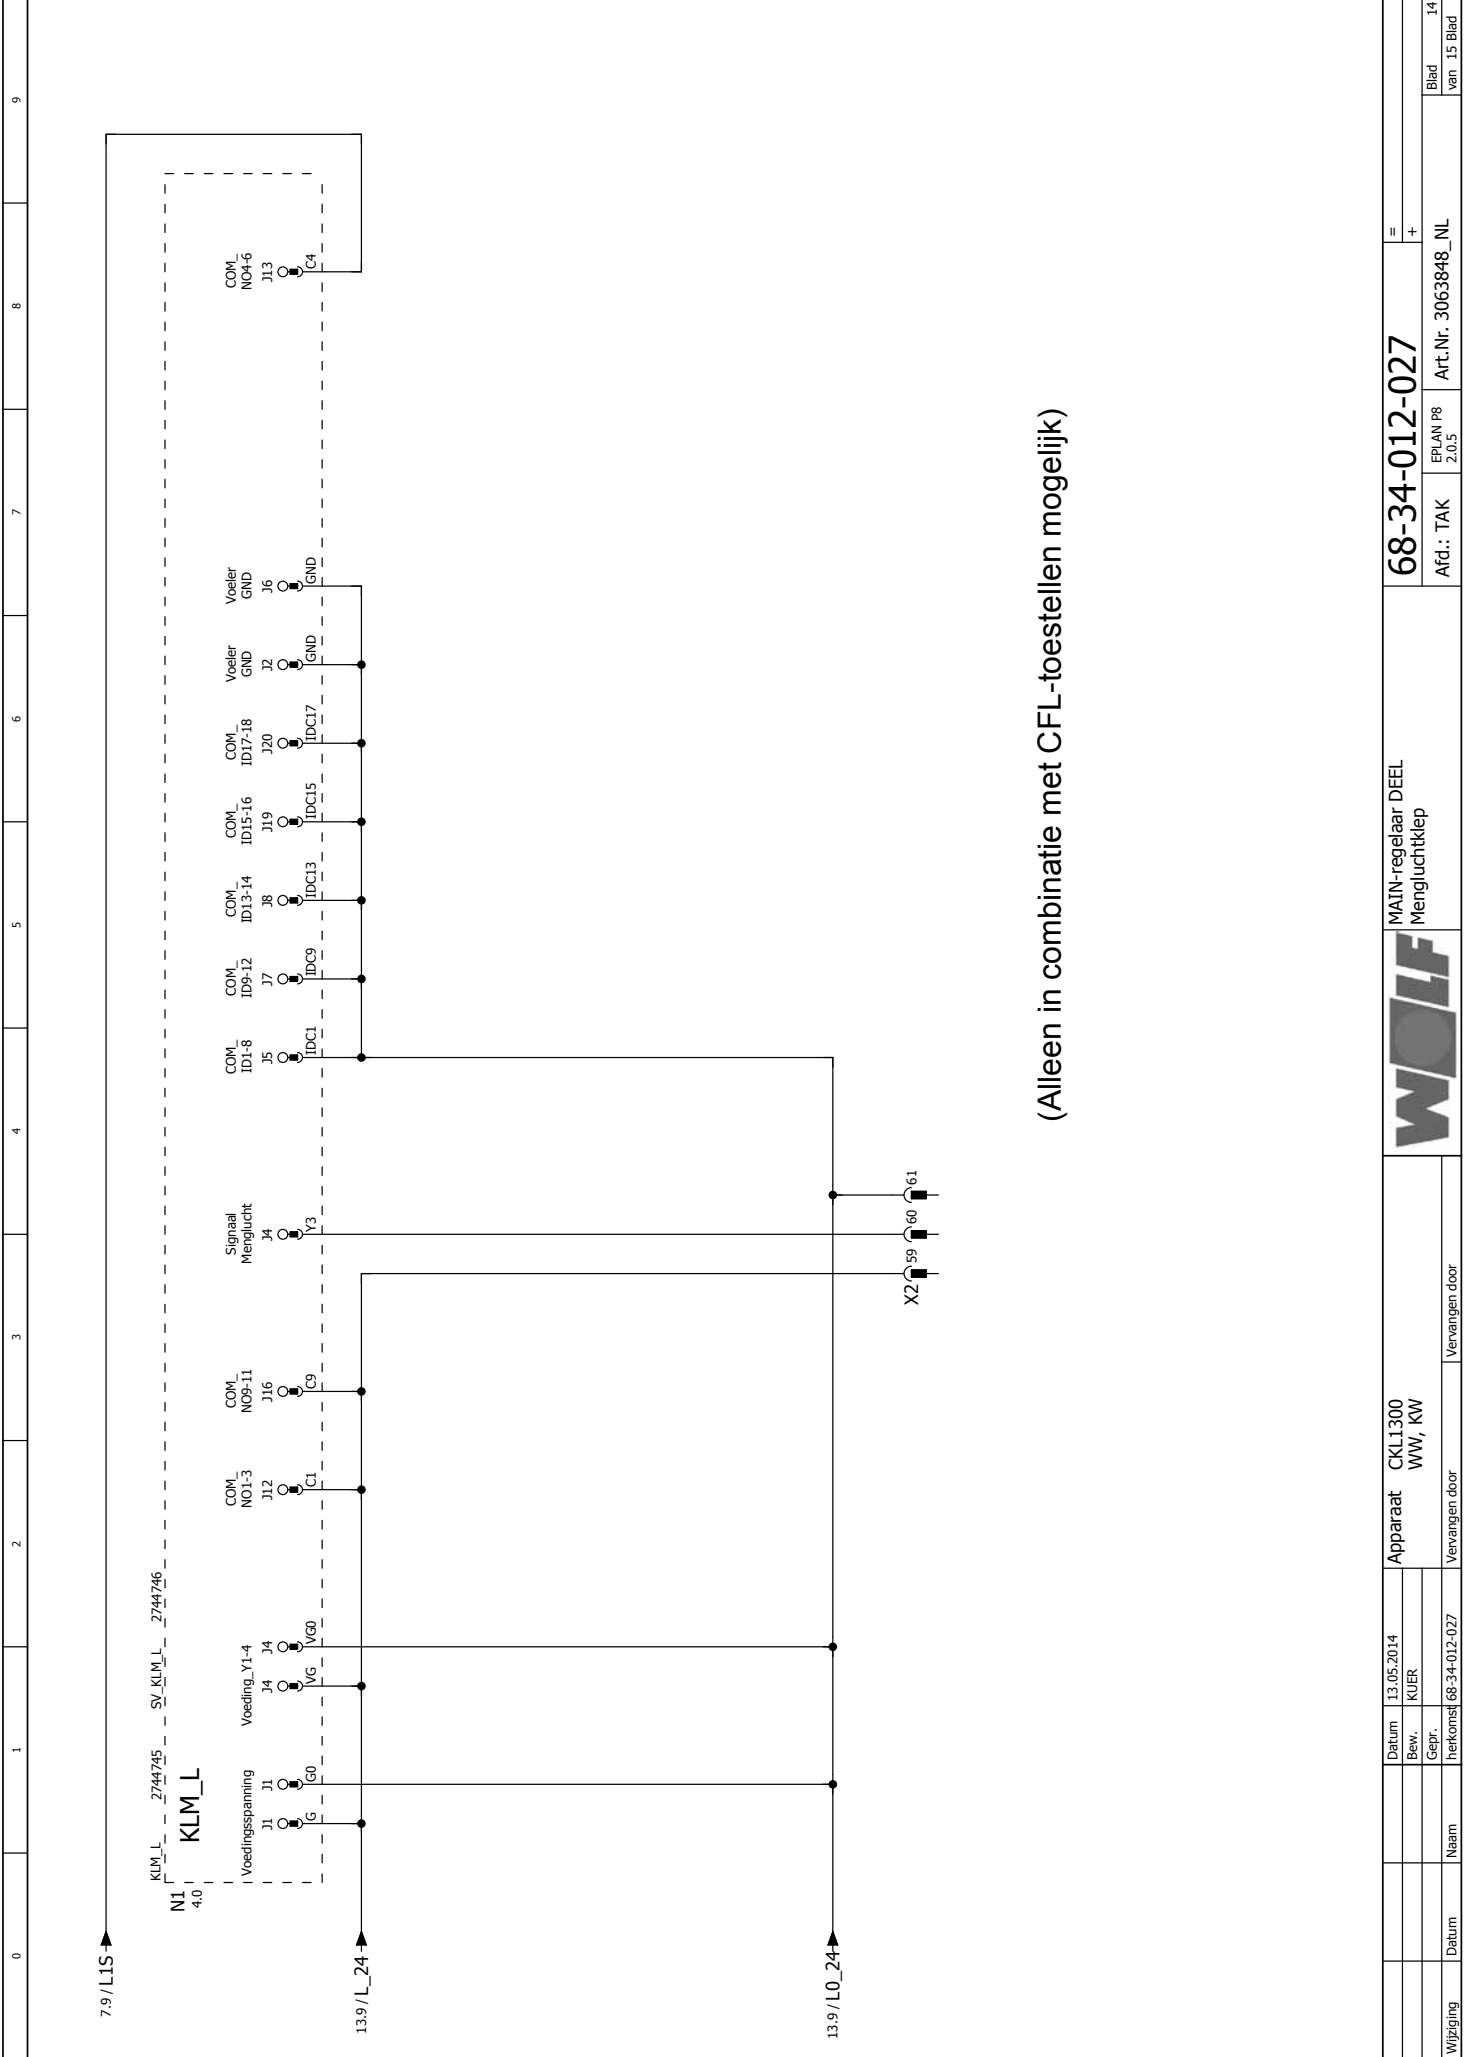

(Alleen in combinatie met CFL-toestellen mogelijk)



MAIN-regelaar DEEL
Mengluchtklep

68-34-012-027

Afd.: TAK	EPJAN P8 2.0.5	Art.Nr. 3063848_NL	=	+
			Blad	14
			van 15 Blad	

Apparaat CKL1300
WW, KW

Wijziging	Datum	Naam	Gepl.	13.05.2014	KLIJER	Vervangen door	Vervangen door

