



Schakelschema ventilatiestoestel

CKL 4400 / 5800 Zonder regeling



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kleuren bedrading:

- Primaire stroomkring : zwart
- Nulleider : lichtblauw
- Aardleiding : geel/groen
- Stuurkring voor wisselstroom : rood/roodwit
- Stuurkring voor gelijkstroom : donkerblauw/ donkerblauw/wit
- Potentiaalvrij contact (parasitaire spanning) : oranje

OPGELET!!

Let vóór ingebruikname van de schakelkast op het volgende:

1. Alle aansluitingen dienen conform voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te worden aangelegd
2. Alle verbings- en contactschroeven, evenals de contacten die niet zijn toegewezen, moeten worden gecontroleerd op stevig vastzitten. (Door transport kunnen deze loslaten.)
3. De gebruikte motorbeveiligingsschakelaars voor de EC-ventilatoren en E-registers worden als leidingbeveiligingsschakelaars gebruikt, en moeten niet op de nominale stroom ingesteld worden..
4. Vergelijk de netspanning met de aansluitspanning van de schakelkast..
5. Kabellengte voor voeler/servomotoren, 24 V-stuurkabels max. 50 m. Niet gelijkmatig plaatsen met 230/400 V-kabels of geïsoleerde kabels gebruiken
6. Aangeboden kabeldiameters zijn minimum doorsneden voor koperen leidingen zonder de lengte van de kabel en de omstandigheden ter plaatse. Kabel types worden geselecteerd op basis van de routing.
7. Om de vorstbescherming van de installatie te waarborgen is het niet toegestaan hoofdschakelaar Q1 uit te schakelen..
8. Aardlekbeveiliging RCD Alleen voor alle stroomsoorten gevoelige FI-aardlekschakelaars type B met 300 mA toegelaten..




AANWIJZINGEN INGEBRUIKNAME

68-34-040-005

Afd.: TR
EPJAN P8
2.0.5
Art.Nr. 3063897_NL

=
+
Blad
van 9 Blad 2

| | | | |
|----------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Apparaat | CKL-4400 / 5800 zonder regeling | Vervangen door | Vervangen door |
| Datum | 04.06.2014 | Datum | |
| Bew. | KUIER | Bew. | |
| Gepr. | | Gepr. | |
| Naam | | Naam | |
| Datum | | Datum | |

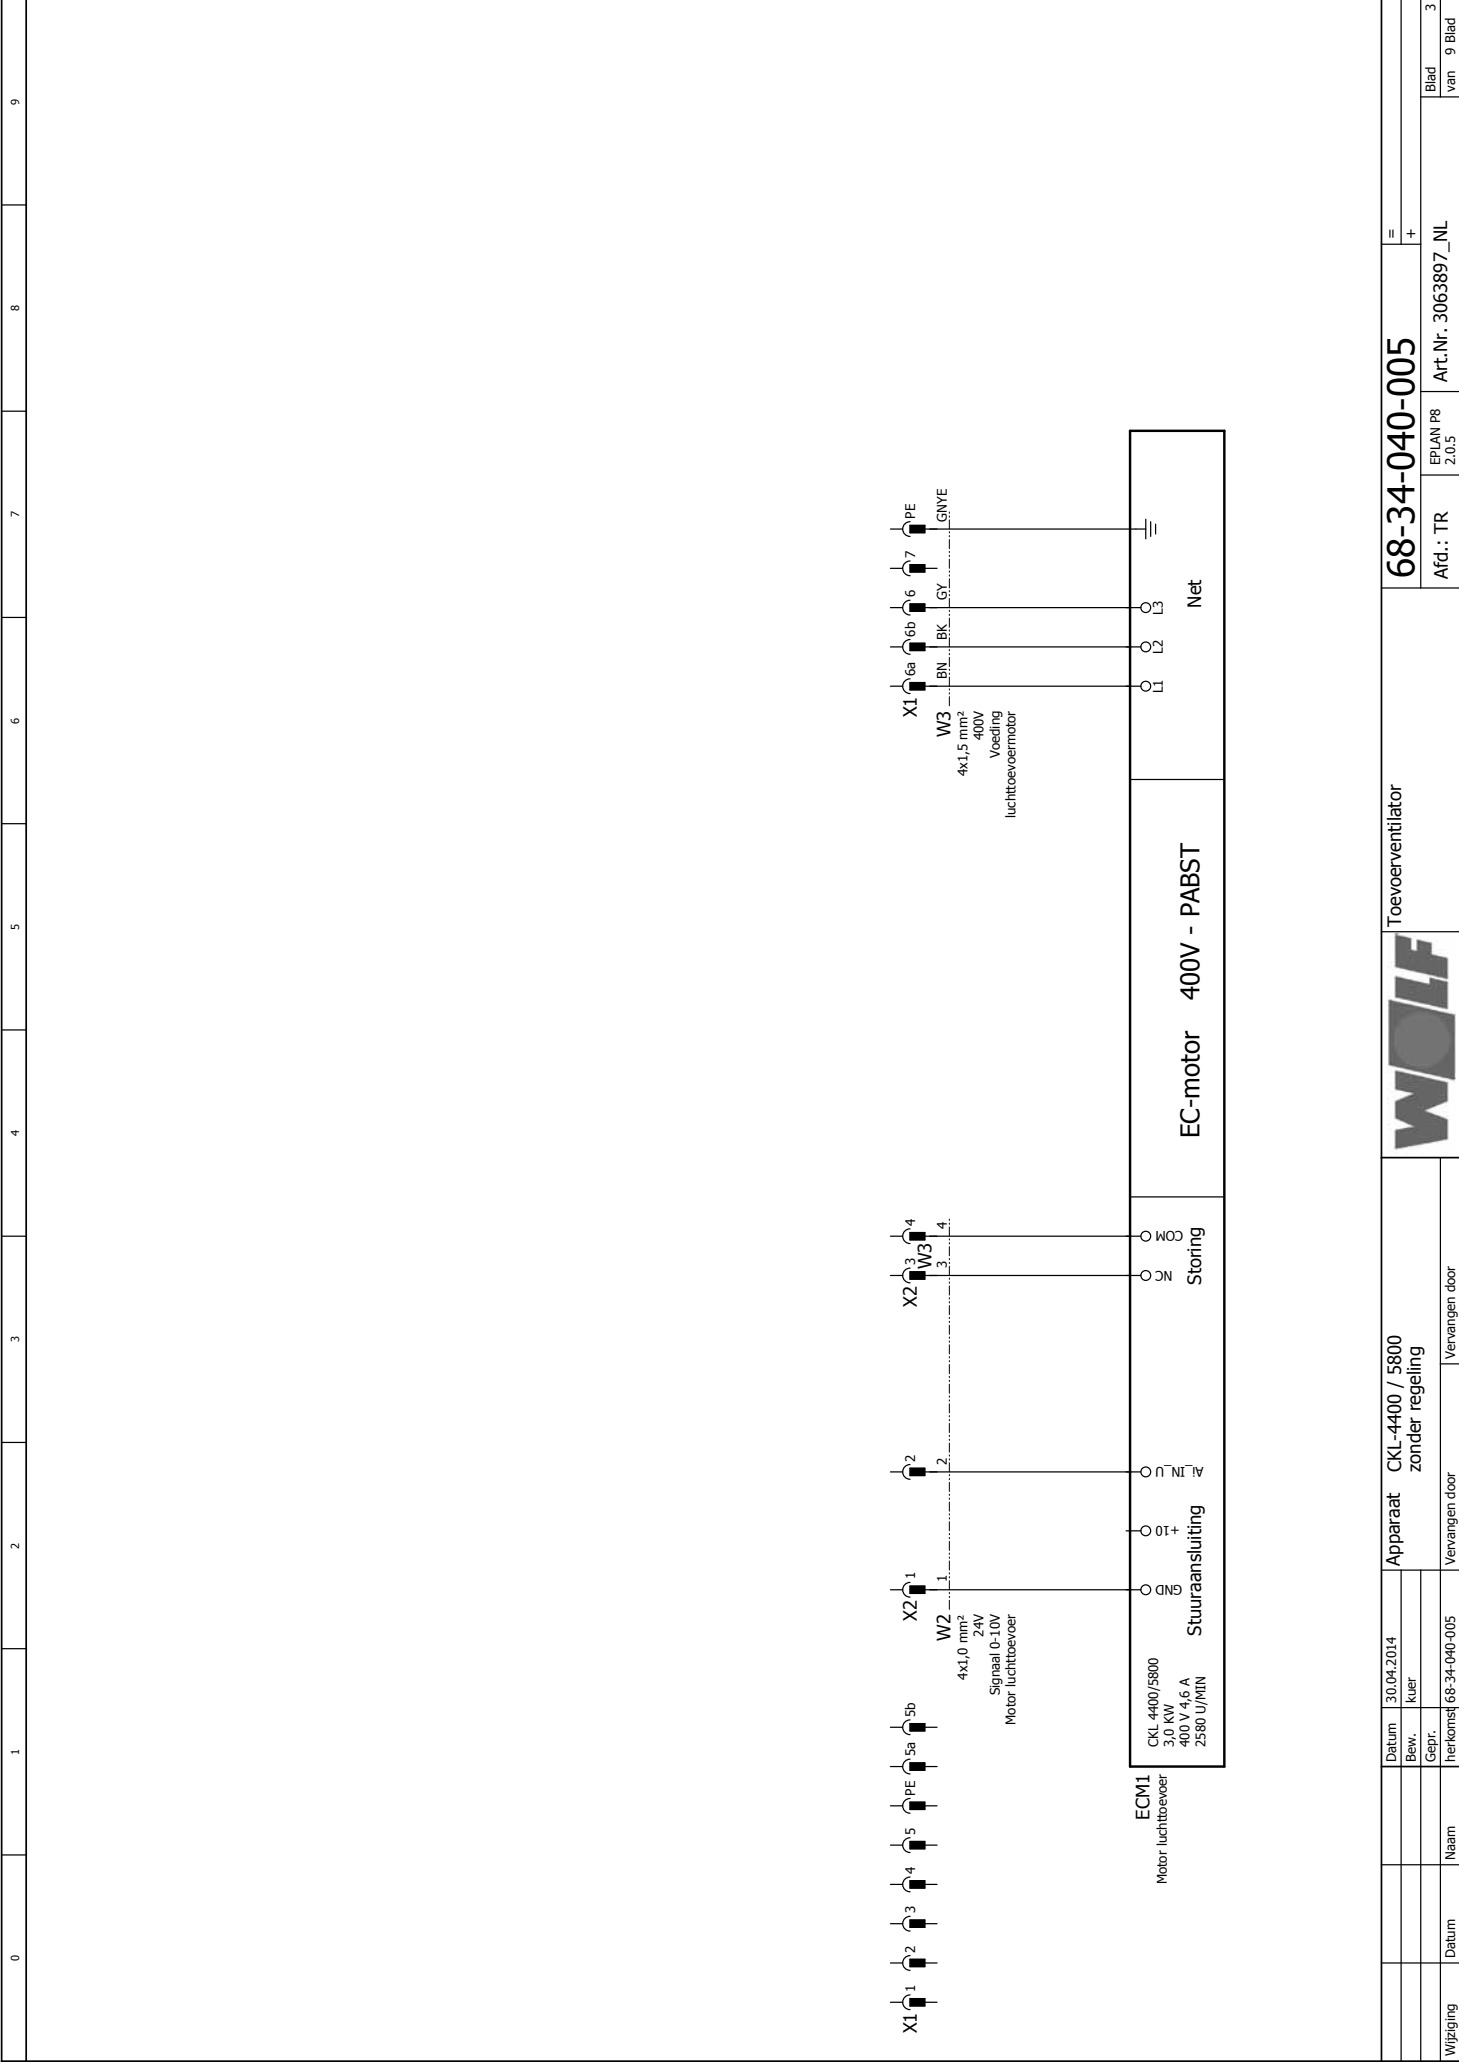

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------|-----------------|--|-----------------|-------------------|--|---------------|--|--------------------|--|
| Datum | | 30.04.2014 | Apparaat | | CKL-4400 / 5800 | Toevoerventilator | | 68-34-040-005 | | = | |
| Bew. | | Kuer | zonder regeling | | | | | EPLAN P8 | | + | |
| Gepr. | | 68-34-040-005 | Vervangen door | | Vervangen door | | | 2.0.5 | | Art.Nr. 3063897_NL | |
| Datum | | | Naam | | | | | Afd.: TR | | Blad | |
| | | | | | | | | van | | 9 Blad | |
| | | | | | | | | 3 | | | |

